

Identificação


Nome da área AREA0001
 Equipamento PowerNET P-600 G4 (standard) 132426
 Período 08/10/2018 08:00:00 à 10/10/2018 07:50:00
 Intervalo de registros[s] 600
 Registros válidos 288

Tarifas	Consumo total [kWh]	Demanda ativa máxima [W]
Sem tarifas	3.350,49	128.445,90


Comentários

FILTRO LIGADO

Energia ativa

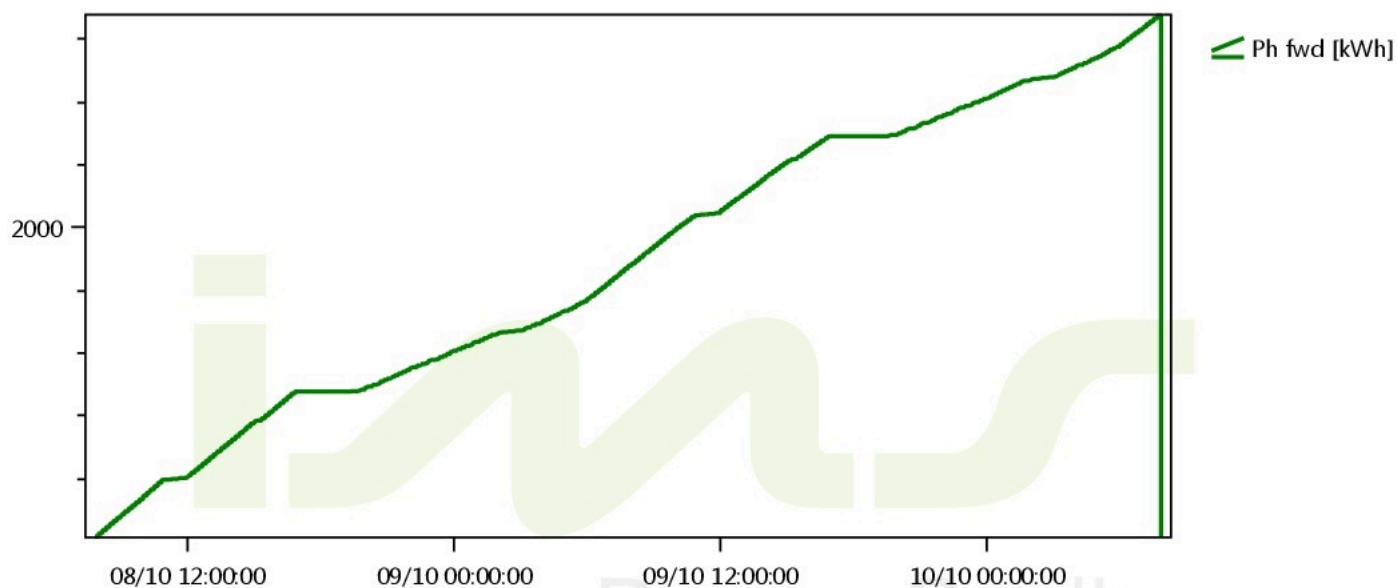



Demanda ativa

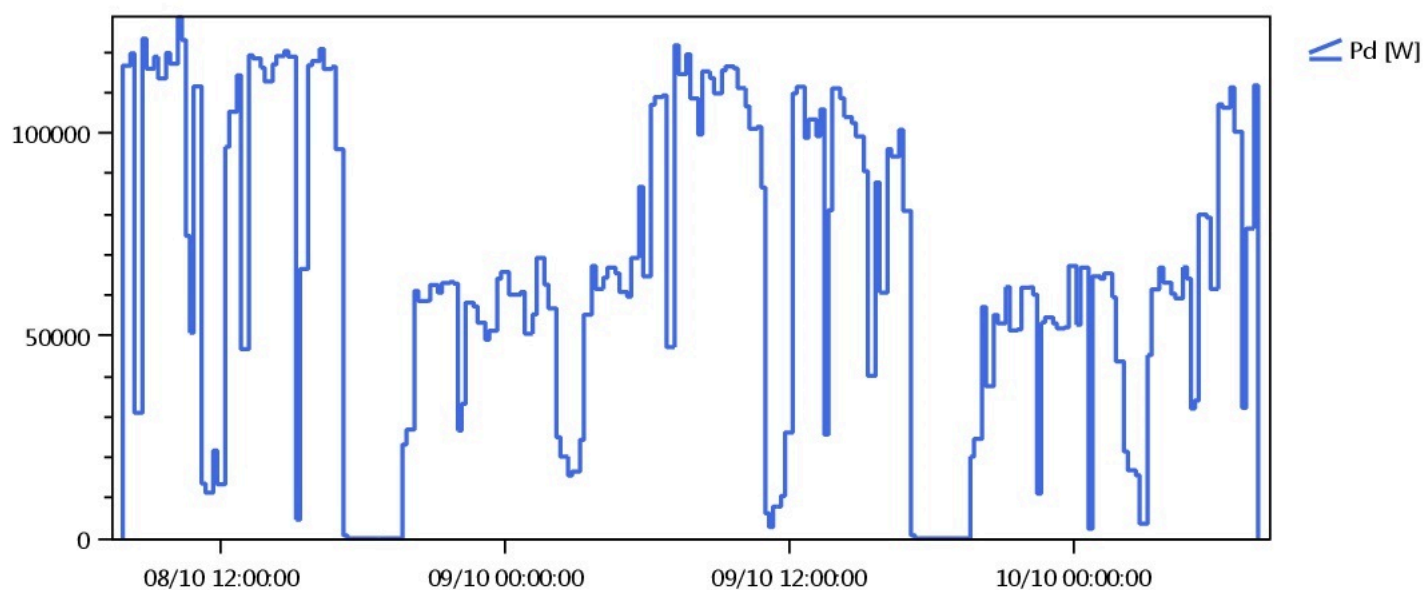


Identificação		Tabela de registros						
		Classe [%]	Centro [V]	Uab	Ubc	Uca		
Nome da área	AREA0001	<-20	176,00	0	0	0		
Equipamento	PowerNET P-600 G4 (standard) 132426	-19	178,20	0	0	0		
Período	08/10/2018 08:00:00 à 10/10/2018 07:50:00	-18	180,40	0	0	0		
Intervalo de registros[s]	600	-17	182,60	0	0	0		
Registros válidos	288	-16	184,80	0	0	0		
Tensão de referência [V] 220		-15	187,00	0	0	0		
		-14	189,20	0	0	0		
Limite de tensão adequada		-13	191,40	0	0	0		
		-12	193,60	0	0	0		
Mínimo [V]	Máximo [V]	-11	195,80	0	0	0		
202	231	-10	198,00	0	0	0		
Registros por faixa		Indicadores						
Linha	Adequado	Precário	Crítico		Valor [%]	Limite [%]		
Uab	288	0	0	DRP	1,04	3,00		
Ubc	285	3	0					
Uca	285	3	0	DRC	0,00	0,50		
Compensação [%] 0,00		-5	209,00	0	0	0		
		-4	211,20	0	0	0		
Mínimos		-3	213,40	0	0	0		
		-2	215,60	8	6	7		
Linha	Valor [V]	Data	Hora	-1	217,80	53	45	47
Uab	215,38	08/10/2018	13:30:00	0	220,00	70	65	66
Ubc	215,39	08/10/2018	13:20:00	1	222,20	58	47	52
Uca	215,19	08/10/2018	13:20:00	2	224,40	55	59	57
Máximos		3	226,60	28	43	40		
		4	228,80	13	15	10		
Linha	Valor [V]	Data	Hora	5	231,00	3	8	9
Uab	230,30	08/10/2018	11:30:00	6	233,20	0	0	0
Ubc	231,35	08/10/2018	11:30:00	7	235,40	0	0	0
Uca	231,30	08/10/2018	11:30:00	8	237,60	0	0	0
Glossário		9	239,80	0	0	0		
		10	242,00	0	0	0		
DRP - índice de duração relativa da transgressão para tensão precária, em percentual		11	244,20	0	0	0		
DRC - índice de duração relativa da transgressão para tensão crítica, em percentual		12	246,40	0	0	0		
Compensação - índice de compensação por transgressão dos níveis de tensão adequados, não leva em conta o valor de encargo de uso do sistema de distribuição		13	248,60	0	0	0		
		14	250,80	0	0	0		
		15	253,00	0	0	0		
		16	255,20	0	0	0		
		17	257,40	0	0	0		
		18	259,60	0	0	0		
		19	261,80	0	0	0		
		>20	264,00	0	0	0		

Distribuição de registros

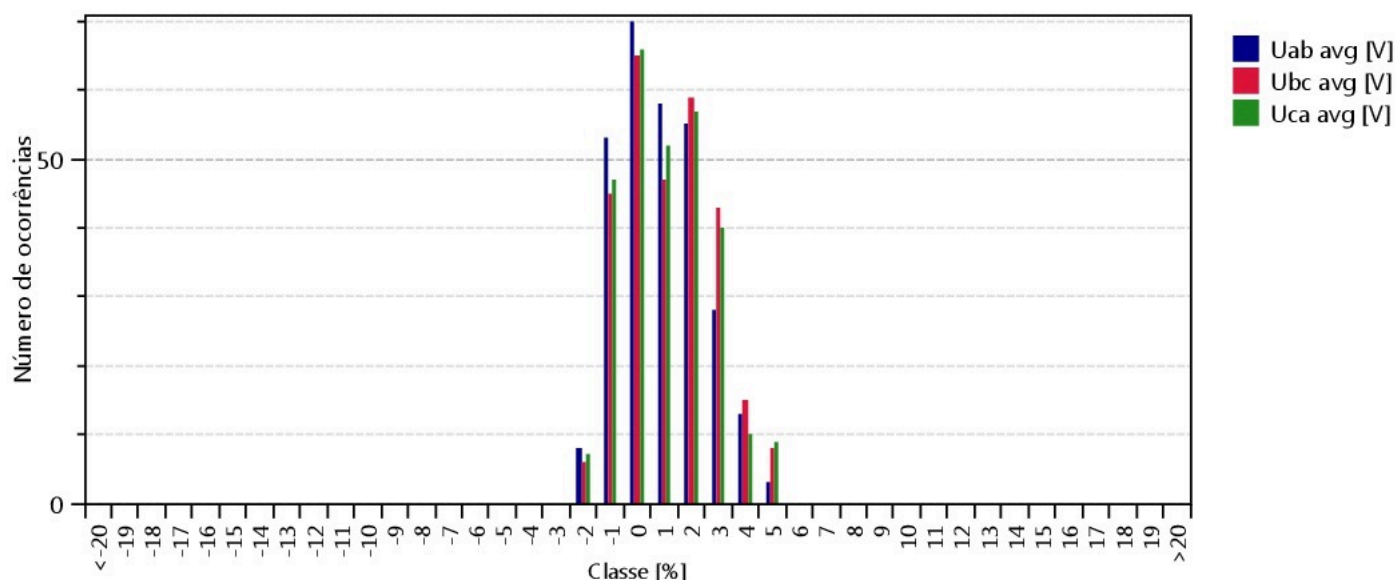

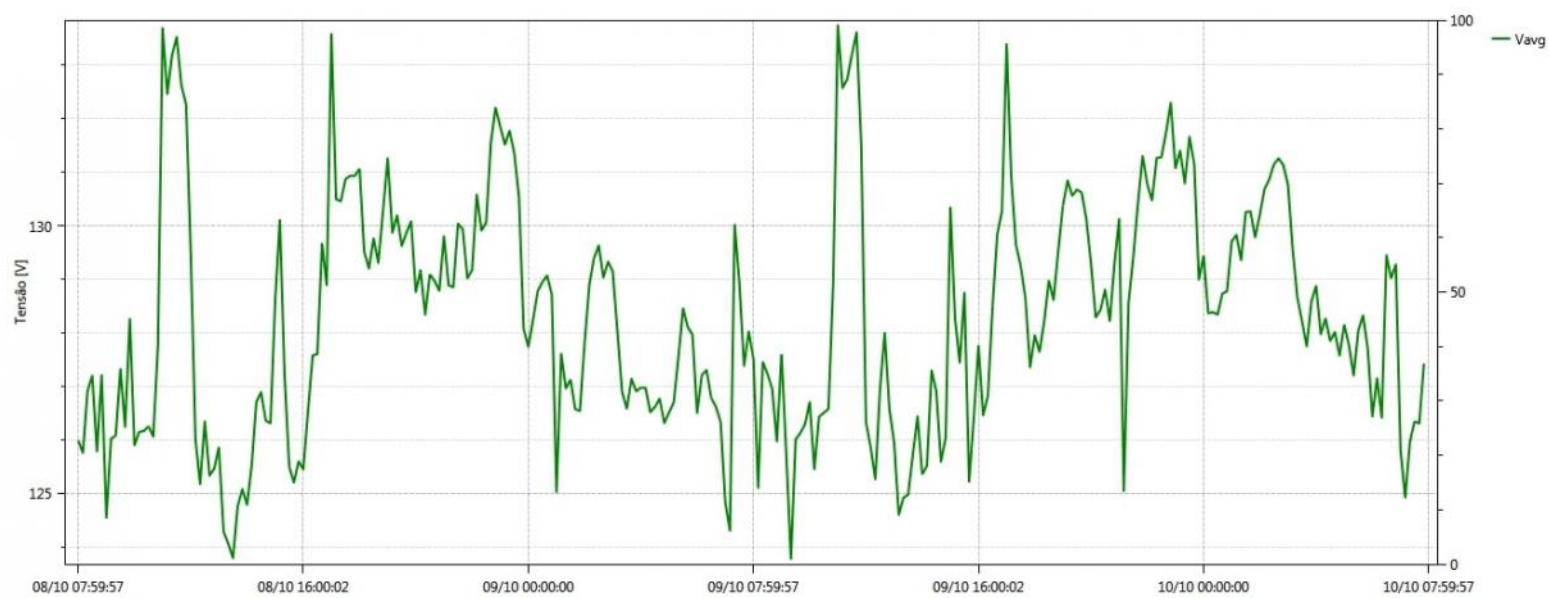

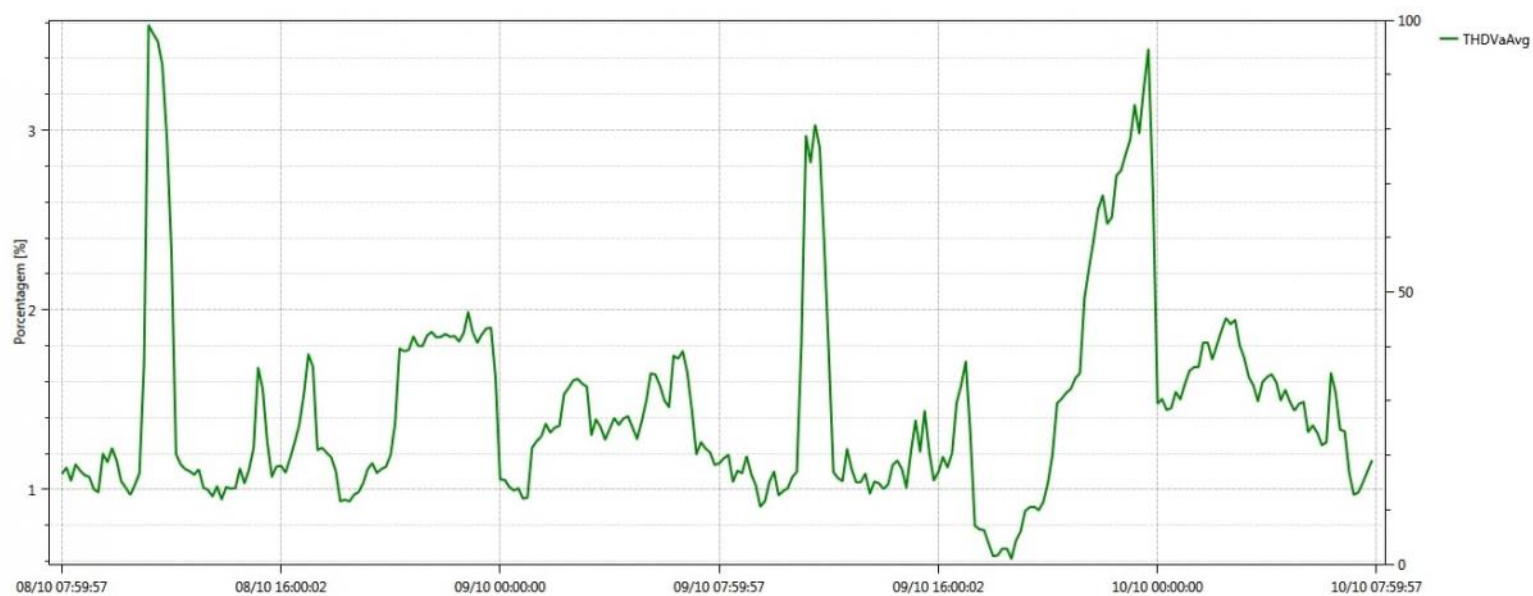

Identificação


Nome da área AREA0002
 Equipamento PowerNET P-600 G4 (standard) 132426
 Período 10/10/2018 08:10:00 à 12/10/2018 10:20:00
 Intervalo de registros[s] 600
 Registros válidos 302

Tarifas	Consumo total [kWh]	Demanda ativa máxima [W]
Sem tarifas	3.776,69	126.612,30


Comentários

FILTRO DESLIGADO

Energia ativa

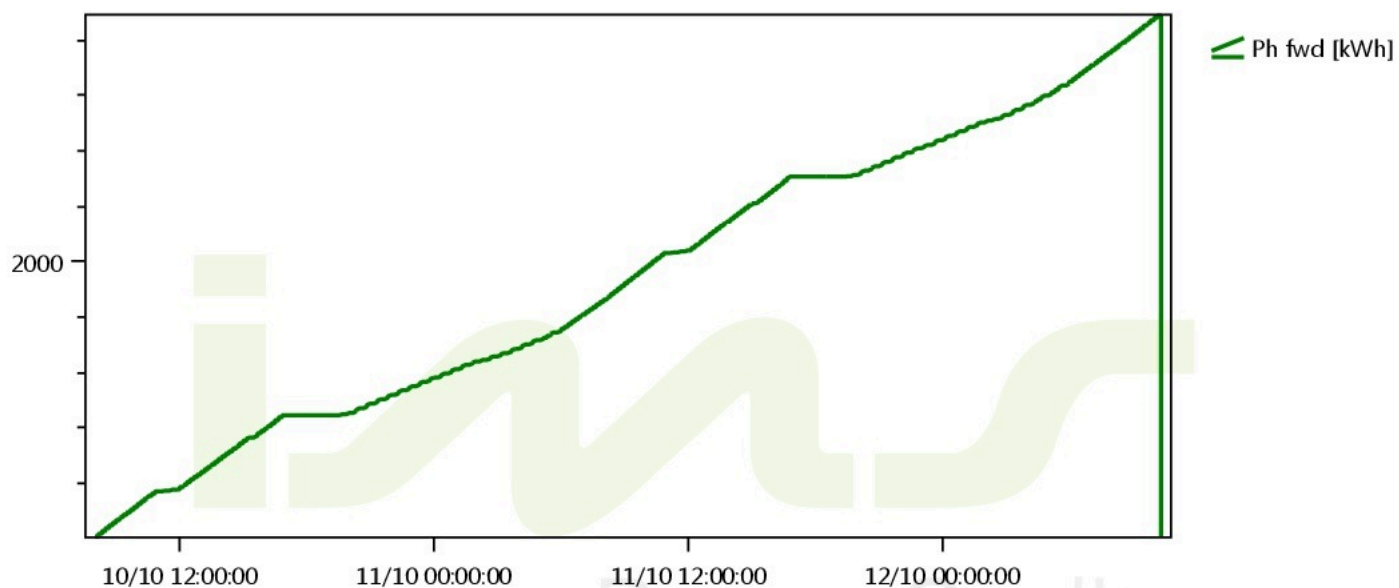

Demanda ativa

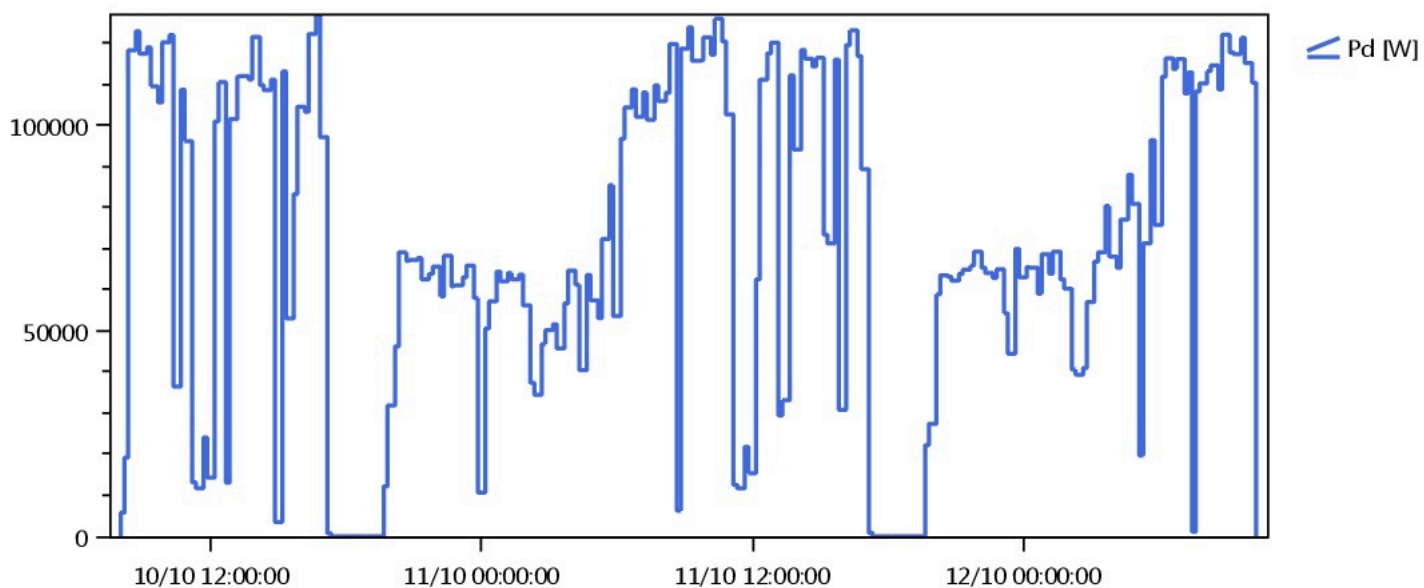

Identificação		Tabela de registros				
		Classe [%]	Centro [V]	Uab	Ubc	Uca
Nome da área	AREA0002	<-20	176,00	0	0	0
Equipamento	PowerNET P-600 G4 (standard) 132426	-19	178,20	0	0	0
Período	10/10/2018 08:10:00 à 12/10/2018 10:20:00	-18	180,40	0	0	0
Intervalo de registros[s]	600	-17	182,60	0	0	0
Registros válidos	302	-16	184,80	0	0	0
Tensão de referência [V] 220		-15	187,00	0	0	0
		-14	189,20	0	0	0
Limite de tensão adequada		-13	191,40	0	0	0
		-12	193,60	0	0	0
Mínimo [V]	Máximo [V]	-11	195,80	0	0	0
202	231	-10	198,00	0	0	0
Registros por faixa		-9	200,20	0	0	0
		-8	202,40	0	0	0
Linha	Adequado	-7	204,60	0	0	0
Uab	302	-6	206,80	0	0	0
Ubc	300	-5	209,00	0	0	0
Uca	300	-4	211,20	1	0	0
Indicadores		-3	213,40	9	5	5
		-2	215,60	27	27	28
DRP	0,66	-1	217,80	35	36	35
DRC	0,00	0	220,00	43	26	27
Compensação [%] 0,00		1	222,20	76	47	57
		2	224,40	75	86	87
Mínimos		3	226,60	25	52	45
		4	228,80	8	17	13
Linha	Valor [V]	5	231,00	3	6	5
Uab	212,30	6	233,20	0	0	0
Ubc	212,61	7	235,40	0	0	0
Uca	212,53	8	237,60	0	0	0
Máximos		9	239,80	0	0	0
		10	242,00	0	0	0
Linha	Valor [V]	11	244,20	0	0	0
Uab	230,51	12	246,40	0	0	0
Ubc	231,48	13	248,60	0	0	0
Uca	231,53	14	250,80	0	0	0
Glossário		15	253,00	0	0	0
		16	255,20	0	0	0
DRP - índice de duração relativa da transgressão para tensão precária, em percentual		17	257,40	0	0	0
DRC - índice de duração relativa da transgressão para tensão crítica, em percentual		18	259,60	0	0	0
Compensação - índice de compensação por transgressão dos níveis de tensão adequados, não leva em conta o valor de encargo de uso do sistema de distribuição		19	261,80	0	0	0
Comentários		>20	264,00	0	0	0
FILTRO DESLIGADO						

Distribuição de registros

