

Identificação


Nome da área: AREA0001
 Equipamento: PowerNET P-600 G4 (standard) 129204
 Período: 05/11/2018 09:00:00 à 07/11/2018 08:00:00
 Intervalo de registros[s]: 600
 Registros válidos: 283

Tarifas	Consumo total [kWh]	Demanda ativa máxima [W]
Sem tarifas	1.110,63	69.638,60


Comentários

FILTRO LIGADO

Energia ativa

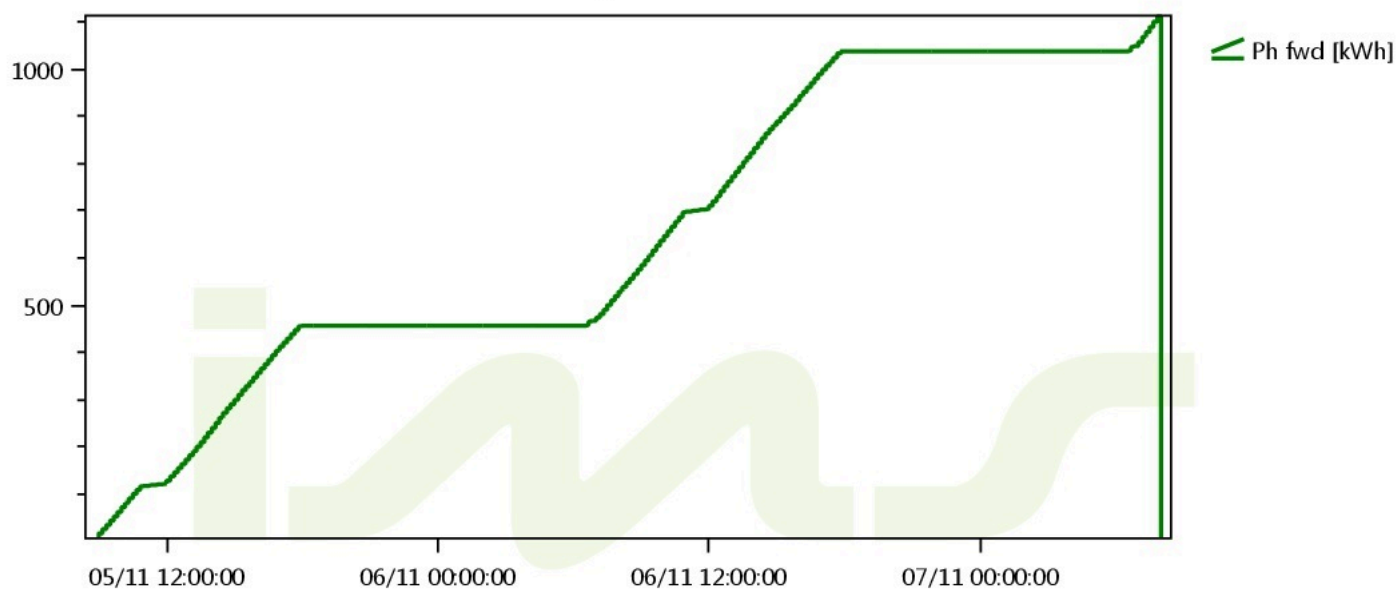



Demanda ativa

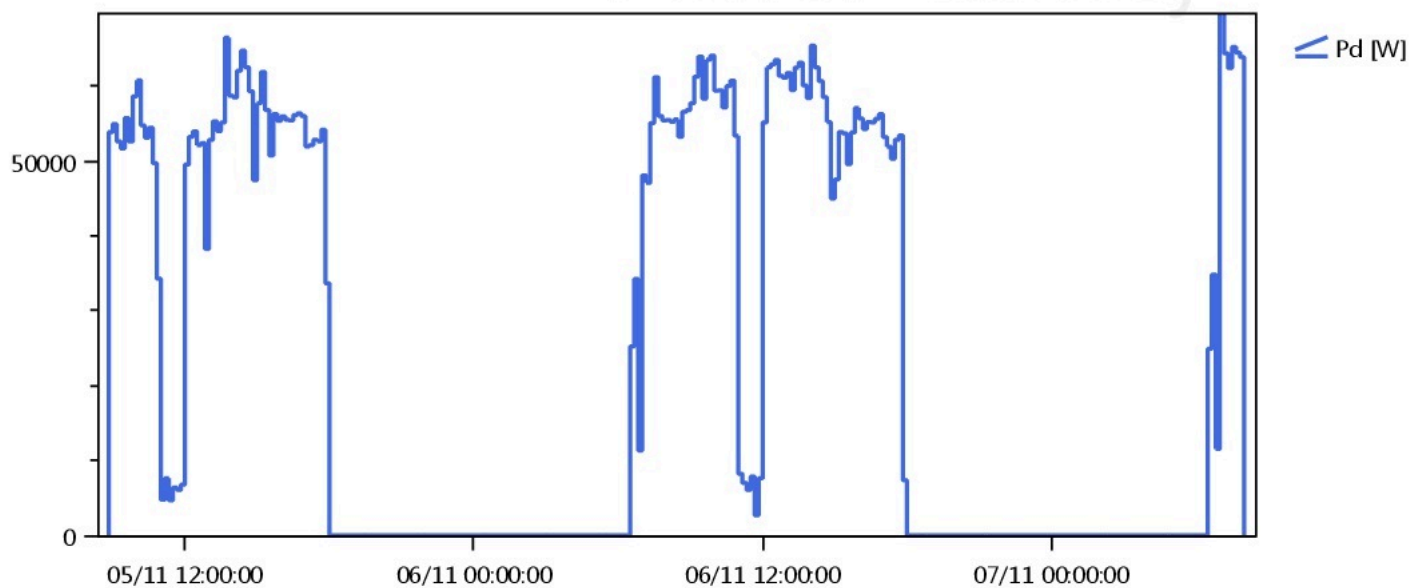

Identificação		Tabela de registros				
		Classe [p.u.]	Centro [V]	Uab	Ubc	Uca
Nome da área	AREA0001	0,80	176,00	0	0	0
Equipamento	PowerNET P-600 G4 (standard) 129204	0,81	178,20	0	0	0
Período	05/11/2018 09:00:00 à 07/11/2018 08:00:00	0,82	180,40	0	0	0
Intervalo de registros[s]	600	0,83	182,60	0	0	0
Registros válidos	283	0,84	184,80	0	0	0
Tensão de referência [V] 220		0,85	187,00	0	0	0
Limite de tensão adequada		0,86	189,20	0	0	0
Mínimo [V]	Máximo [V]	0,87	191,40	0	0	0
202	231	0,88	193,60	0	0	0
Registros por faixa		0,89	195,80	0	0	0
		0,90	198,00	0	0	0
Indicadores		0,91	200,20	0	0	0
Linha	Adequado Precário Crítico	Valor [%] Limite [%]	0,92	202,40	0	0
Uab	282 1 0	DRP 0,35 3,00	0,93	204,60	0	0
Ubc	282 1 0	DRC 0,35 0,50	0,94	206,80	0	0
Uca	281 1 1		0,95	209,00	0	0
Compensação [%] 0,00		0,96	211,20	0	0	0
Mínimos		0,97	213,40	0	0	0
Linha	Valor [V]	Data	Hora	0,98	215,60	10 14 13
Uab	216,13	05/11/2018	10:00:00	0,99	217,80	47 46 46
Ubc	215,66	05/11/2018	15:50:00	1,00	220,00	36 33 34
Uca	215,58	05/11/2018	10:00:00	1,01	222,20	21 21 19
Máximos		1,02	224,40	98 87 52		
Linha	Valor [V]	Data	Hora	1,03	226,60	68 79 103
Uab	232,12	05/11/2018	22:40:00	1,04	228,80	1 1 13
Ubc	231,82	05/11/2018	22:40:00	1,05	231,00	1 2 2
Uca	233,03	05/11/2018	22:40:00	1,06	233,20	1 0 1
Glossário		1,07	235,40	0 0 0		
DRP - índice de duração relativa da transgressão para tensão precária, em percentual		1,08	237,60	0 0 0		
DRC - índice de duração relativa da transgressão para tensão crítica, em percentual		1,09	239,80	0 0 0		
Compensação - índice de compensação por transgressão dos níveis de tensão adequados, não leva em conta o valor de encargo de uso do sistema de distribuição		1,10	242,00	0 0 0		
Comentários		1,11	244,20	0 0 0		
FILTRO LIGADO		1,12	246,40	0 0 0		
		1,13	248,60	0 0 0		
		1,14	250,80	0 0 0		
		1,15	253,00	0 0 0		
		1,16	255,20	0 0 0		
		1,17	257,40	0 0 0		
		1,18	259,60	0 0 0		
		1,19	261,80	0 0 0		
		1,20	264,00	0 0 0		

Distribuição de registros

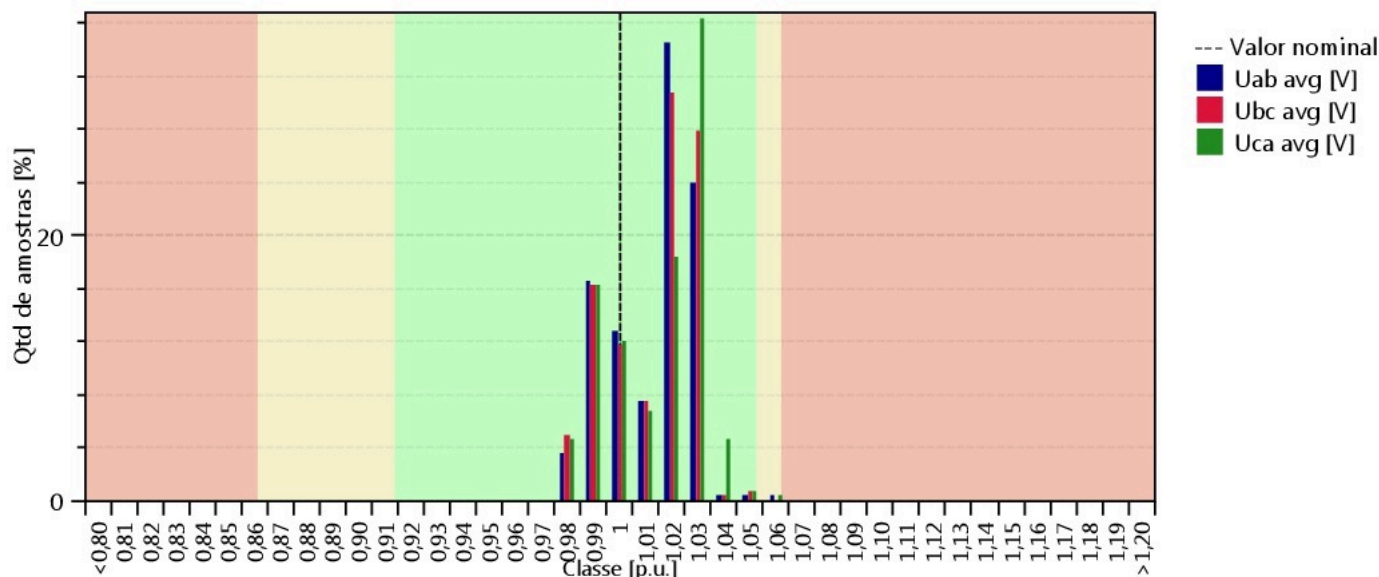

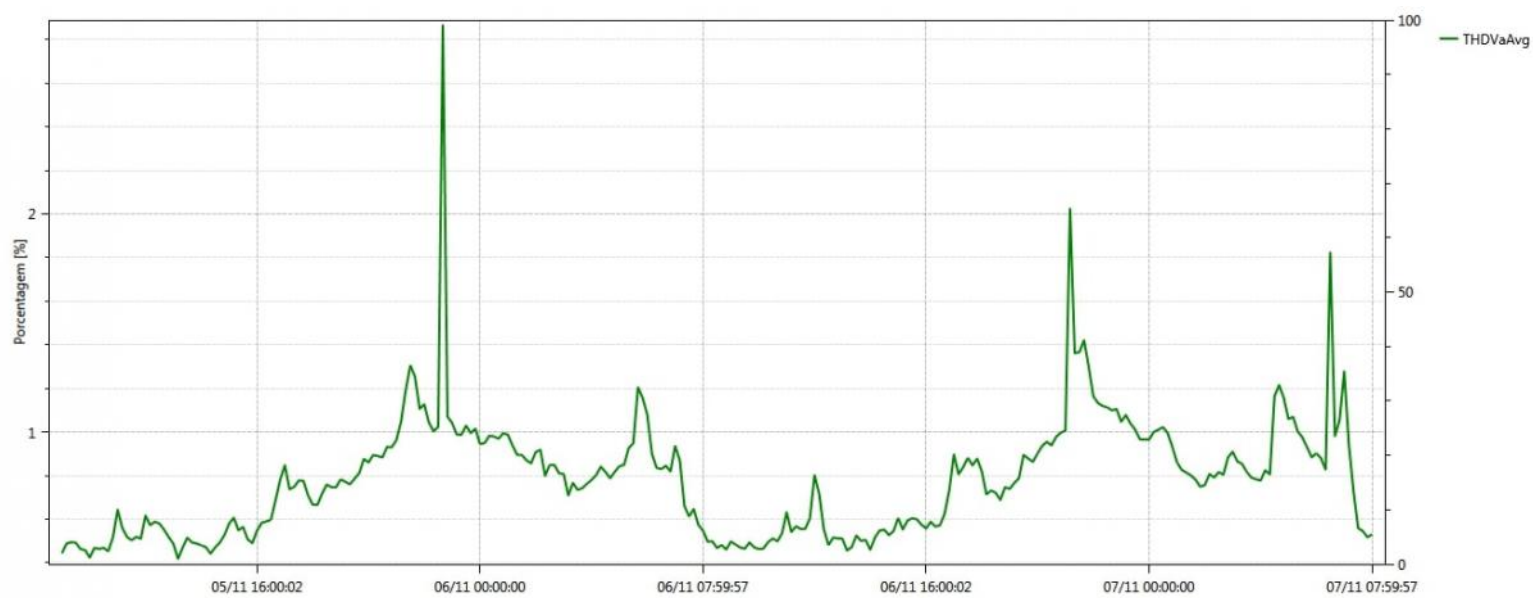

Identificação


Nome da área: AREA0002
 Equipamento: PowerNET P-600 G4 (standard) 129204
 Período: 07/11/2018 08:20:00 à 09/11/2018 09:00:00
 Intervalo de registros[s]: 600
 Registros válidos: 293

Tarifas	Consumo total [kWh]	Demanda ativa máxima [W]
Sem tarifas	1.185,86	63.239,95


Comentários

FILTRO DESLIGADO

Energia ativa

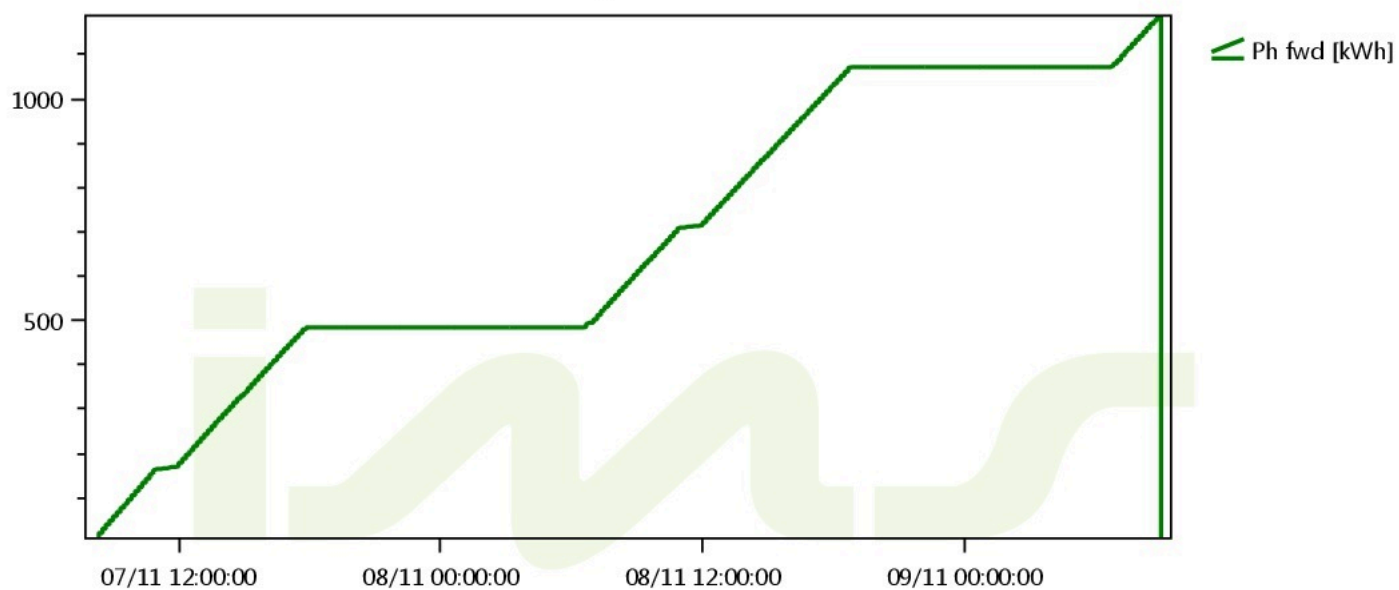

Demanda ativa

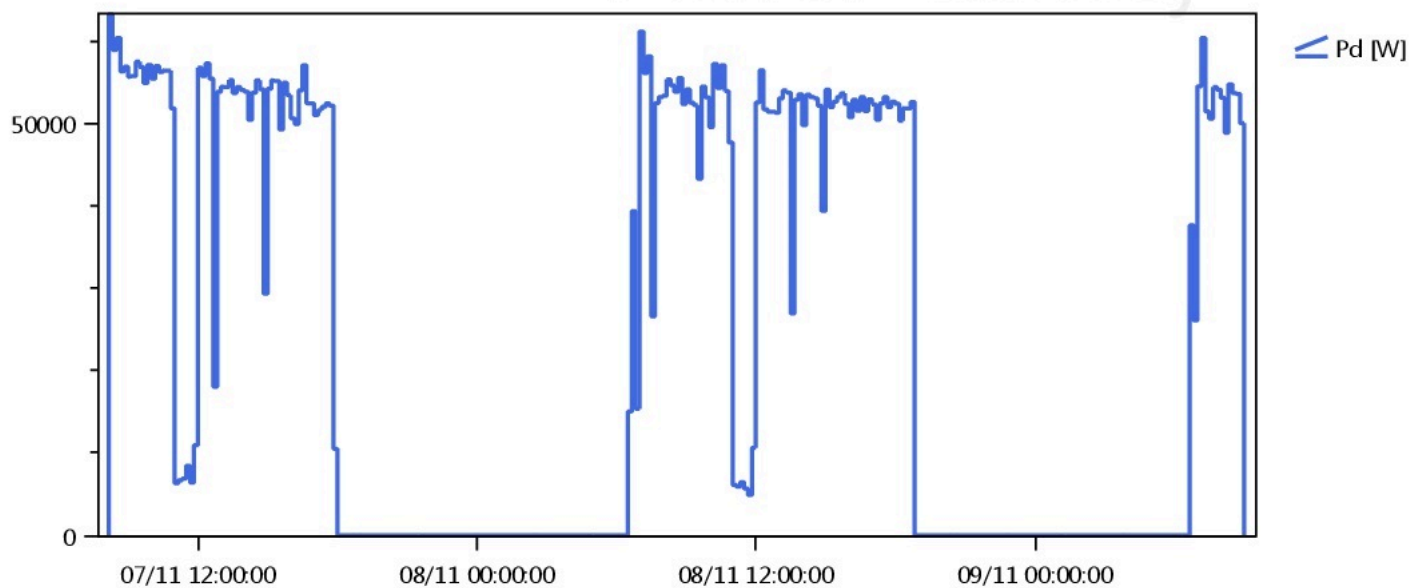

Identificação		Tabela de registros				
		Classe [p.u.]	Centro [V]	Uab	Ubc	Uca
Nome da área	AREA0002	0,80	176,00	0	0	0
Equipamento	PowerNET P-600 G4 (standard) 129204	0,81	178,20	0	0	0
Período	07/11/2018 08:20:00 à 09/11/2018 09:00:00	0,82	180,40	0	0	0
Intervalo de registros[s]	600	0,83	182,60	0	0	0
Registros válidos	293	0,84	184,80	0	0	0
Tensão de referência [V] 220		0,85	187,00	0	0	0
Limite de tensão adequada		0,86	189,20	0	0	0
Mínimo [V]	Máximo [V]	0,87	191,40	0	0	0
202	231	0,88	193,60	0	0	0
Registros por faixa		0,89	195,80	0	0	0
Indicadores		0,90	198,00	0	0	0
Linha	Adequado Precário Crítico	Valor [%] Limite [%]	0,91	200,20	0	0
Uab	293 0 0	DRP 0,00 3,00	0,92	202,40	0	0
Ubc	293 0 0	DRC 0,00 0,50	0,93	204,60	0	0
Uca	293 0 0		0,94	206,80	0	0
Compensação [%] 0,00		0,95	209,00	0	0	0
Mínimos		0,96	211,20	0	0	0
Linha	Valor [V]	Data	Hora	0,97	213,40	0
Uab	217,15	07/11/2018	08:20:00	0,98	215,60	0
Ubc	217,12	07/11/2018	08:20:00	0,99	217,80	34
Uca	217,17	07/11/2018	08:20:00	1,00	220,00	65
Máximos		1,01	222,20	32	29	63
Linha	Valor [V]	Data	Hora	1,02	224,40	84
Uab	227,41	08/11/2018	06:30:00	1,03	226,60	78
Ubc	227,62	08/11/2018	04:30:00	1,04	228,80	0
Uca	228,33	08/11/2018	04:30:00	1,05	231,00	0
Glossário		1,06	233,20	0	0	0
DRP - índice de duração relativa da transgressão para tensão precária, em percentual		1,07	235,40	0	0	0
DRC - índice de duração relativa da transgressão para tensão crítica, em percentual		1,08	237,60	0	0	0
Compensação - índice de compensação por transgressão dos níveis de tensão adequados, não leva em conta o valor de encargo de uso do sistema de distribuição		1,09	239,80	0	0	0
Comentários		1,10	242,00	0	0	0
FILTRO DESLIGADO		1,11	244,20	0	0	0
		1,12	246,40	0	0	0
		1,13	248,60	0	0	0
		1,14	250,80	0	0	0
		1,15	253,00	0	0	0
		1,16	255,20	0	0	0
		1,17	257,40	0	0	0
		1,18	259,60	0	0	0
		1,19	261,80	0	0	0
		1,20	264,00	0	0	0

Distribuição de registros

